


Portes du Haut Doubs

Etudes et Diagnostics AEP & Etat d'avancement des procédures de protection de captage

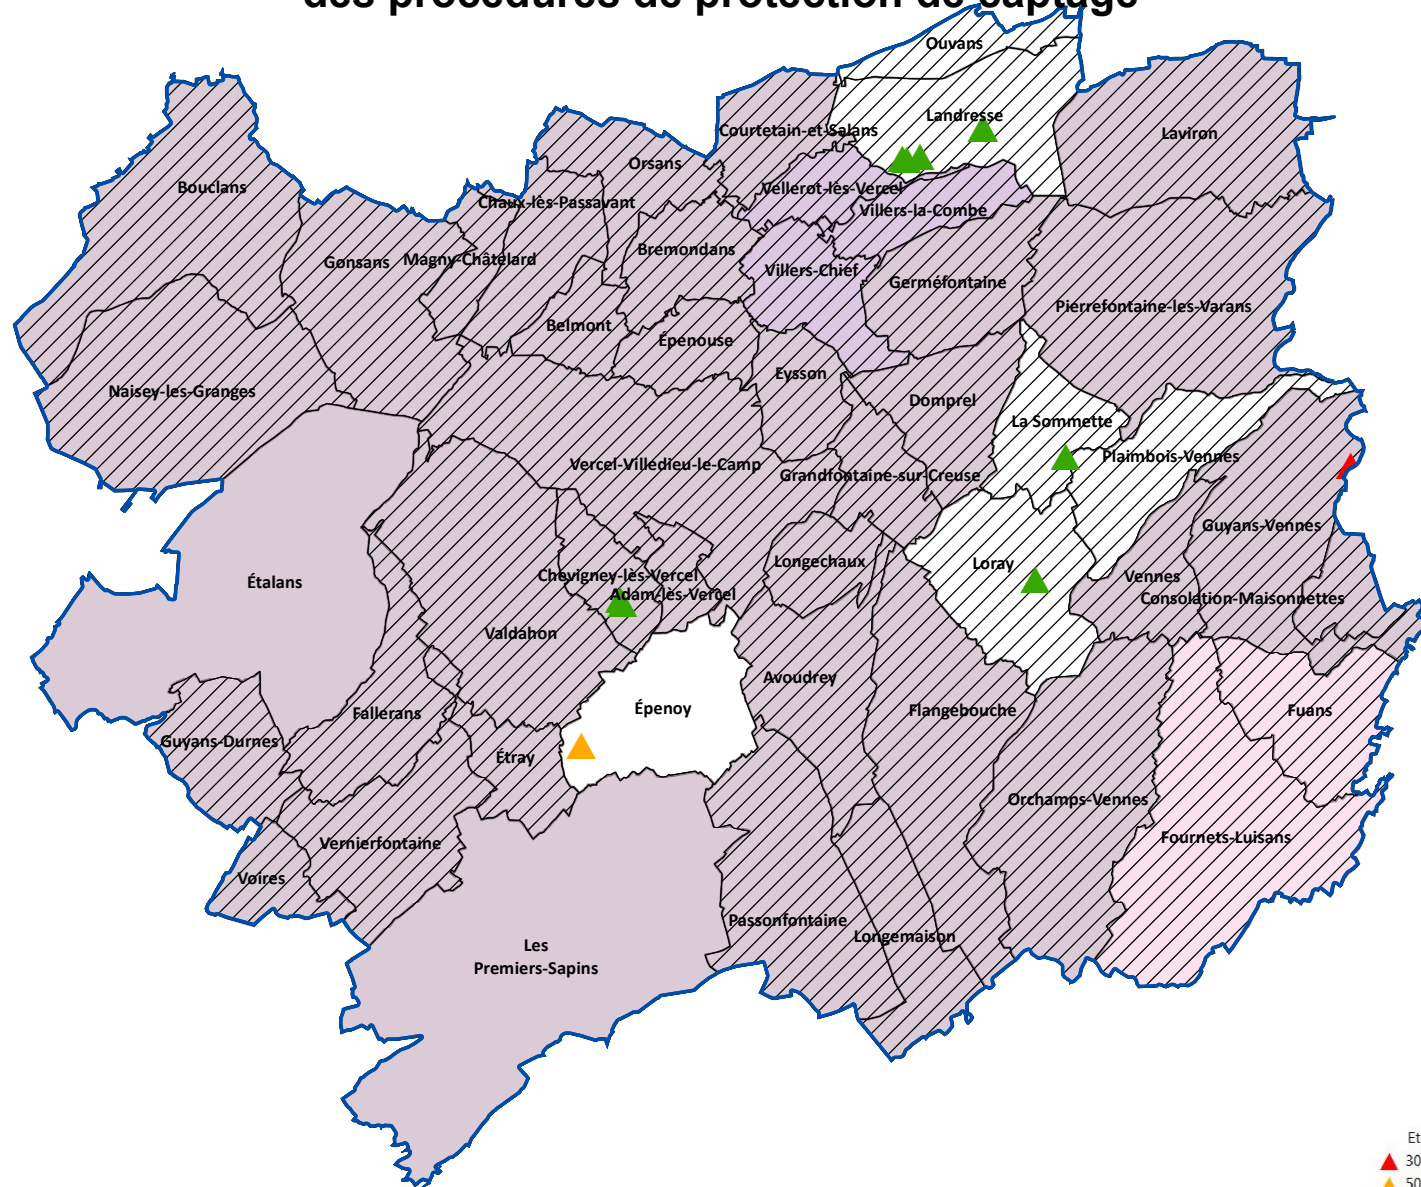

Etat d'avancement du diagnostic AEP

- Fait
- Pas Fait
- Syndicats d'eau potable**
- SIAEP DU PLATEAU DES COMBES
- SIE DE LA HAUTE LOUE
- SIE DE VELLEROT-LES-VERCEL
- Communes
- Contour EPCI (1)

- Etat d'avancement procédure de protection de captage
- 30% (Etudes préalables faites)
 - 50% (Avis hydrogéologue agréé donné)
 - 80% (Enquête publique réalisée)
 - 100% (Captage réglementaire protégé)

