


Doubs Baumois

Etudes et Diagnostics AEP & Etat d'avancement des procédures de protection de captage

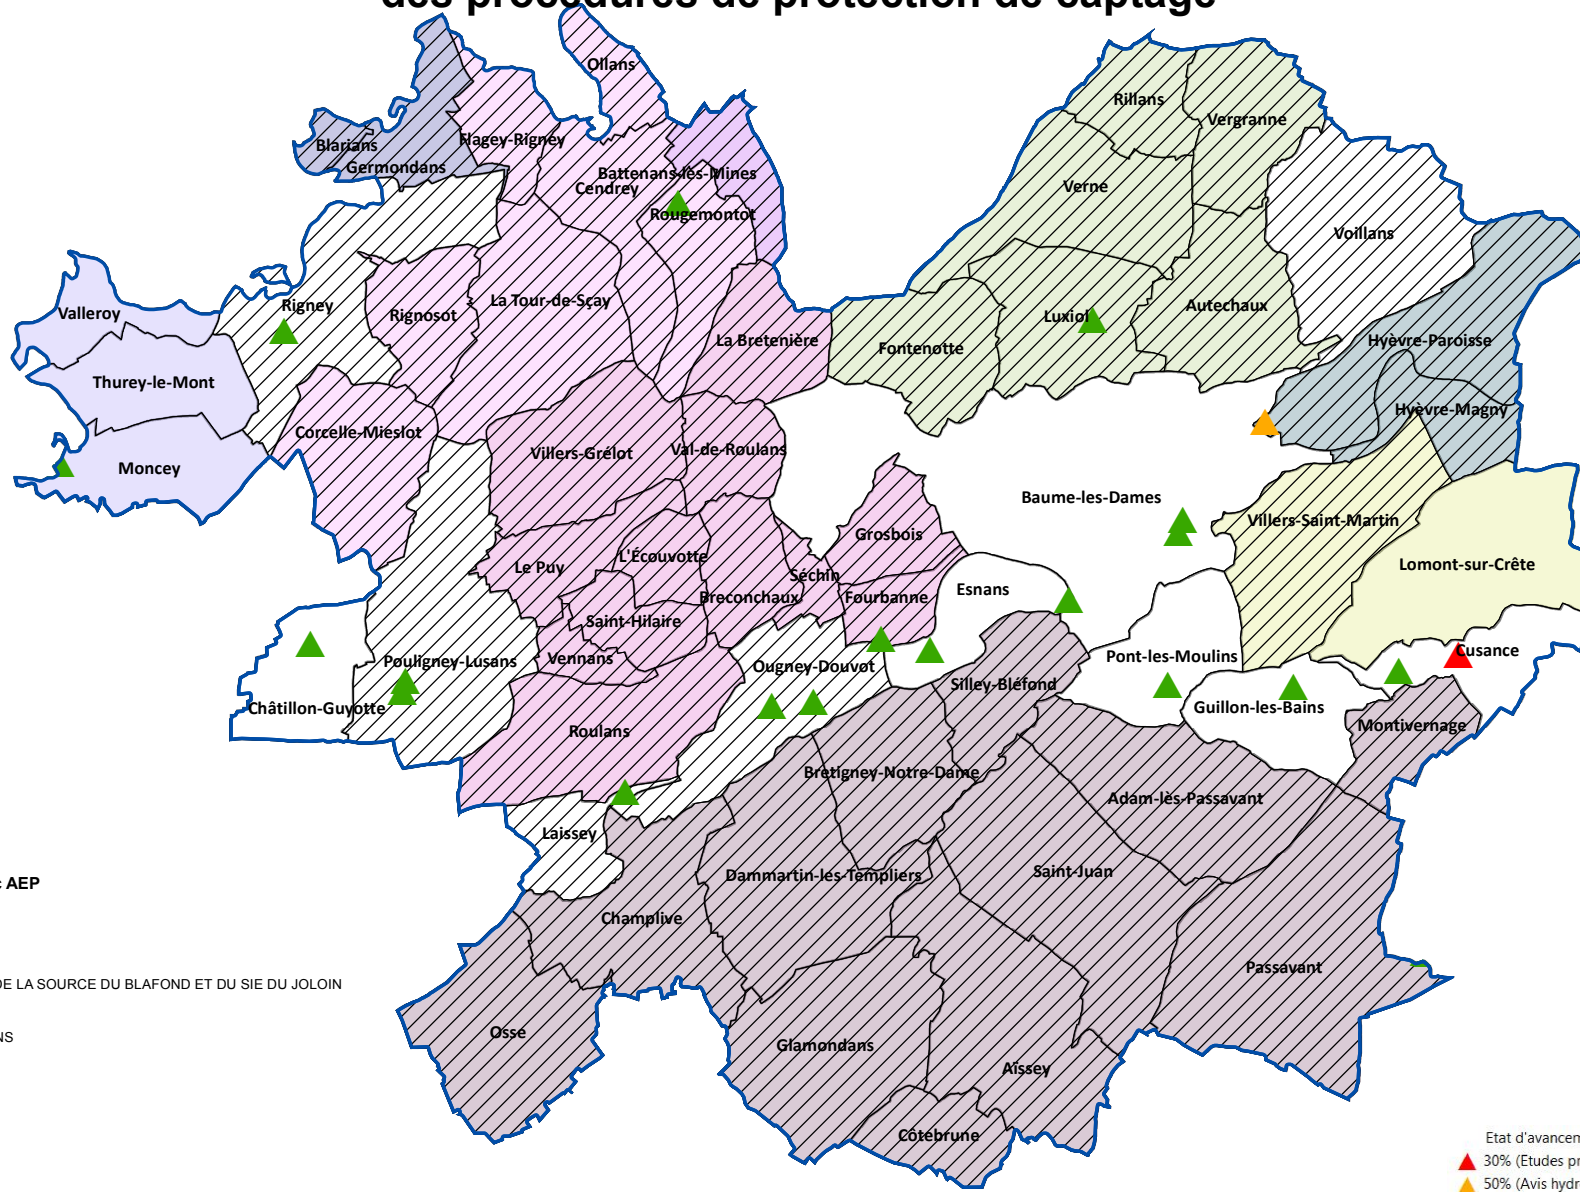

Etat d'avancement du diagnostic AEP

- Fait
- Pas Fait
- Syndicats d'eau potable**
- SI ISSU DE LA FUSION DU SIE DE LA SOURCE DU BLAFOND ET DU SIE DU JOLOIN
- SIE D'AVILLEY
- SIE DE BLARIANS-GERMONDANS
- SIE DE CLERVAL
- SIE DE LA HAUTE LOUE
- SIE DE LUXIOL
- SIE DE SAINT-HILAIRE
- SIE DU VAL DE CUSANCE
- SIVOM DE LA VALLEE
- Communes
- Contour EPCI (1)

- Etat d'avancement procédure de protection de captage
- 30% (Etudes préalables faites)
 - 50% (Avis hydrogéologue agréé donné)
 - 80% (Enquête publique réalisée)
 - 100% (Captage réglementaire protégé)

©IGN 2018, Département du Doubs.
bolech, le 24/01/2018

\\chinois\Metiers\Pilotage\Zonages géographiques\EPCI Contrats Territoire\projets\carte A4 Paysage DiagAEP et Captage EPCI.mxd

0 0,751,5 3 Kilomètres

